


VM[®]Bifluxo

PAREDE DUPLA DOUBLE WALL
LISA INOX SEM ISOLAMENTO
STAINLESS STEEL WITHOUT INSULATION

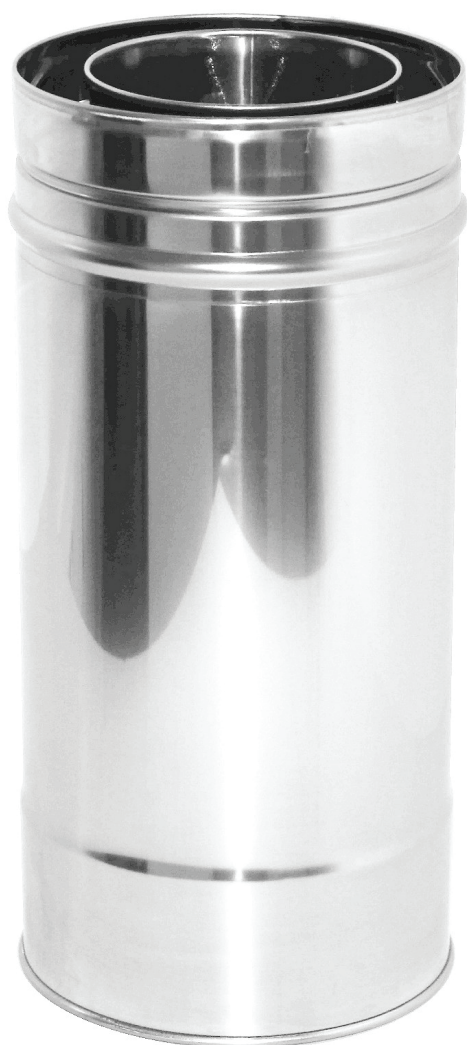


CAPÍTULO:VI
CHAPTER:VI

MOD. 05/DC. 03

VERSÃO:01/2015
VERSION

EDIÇÃO: C
EDITION

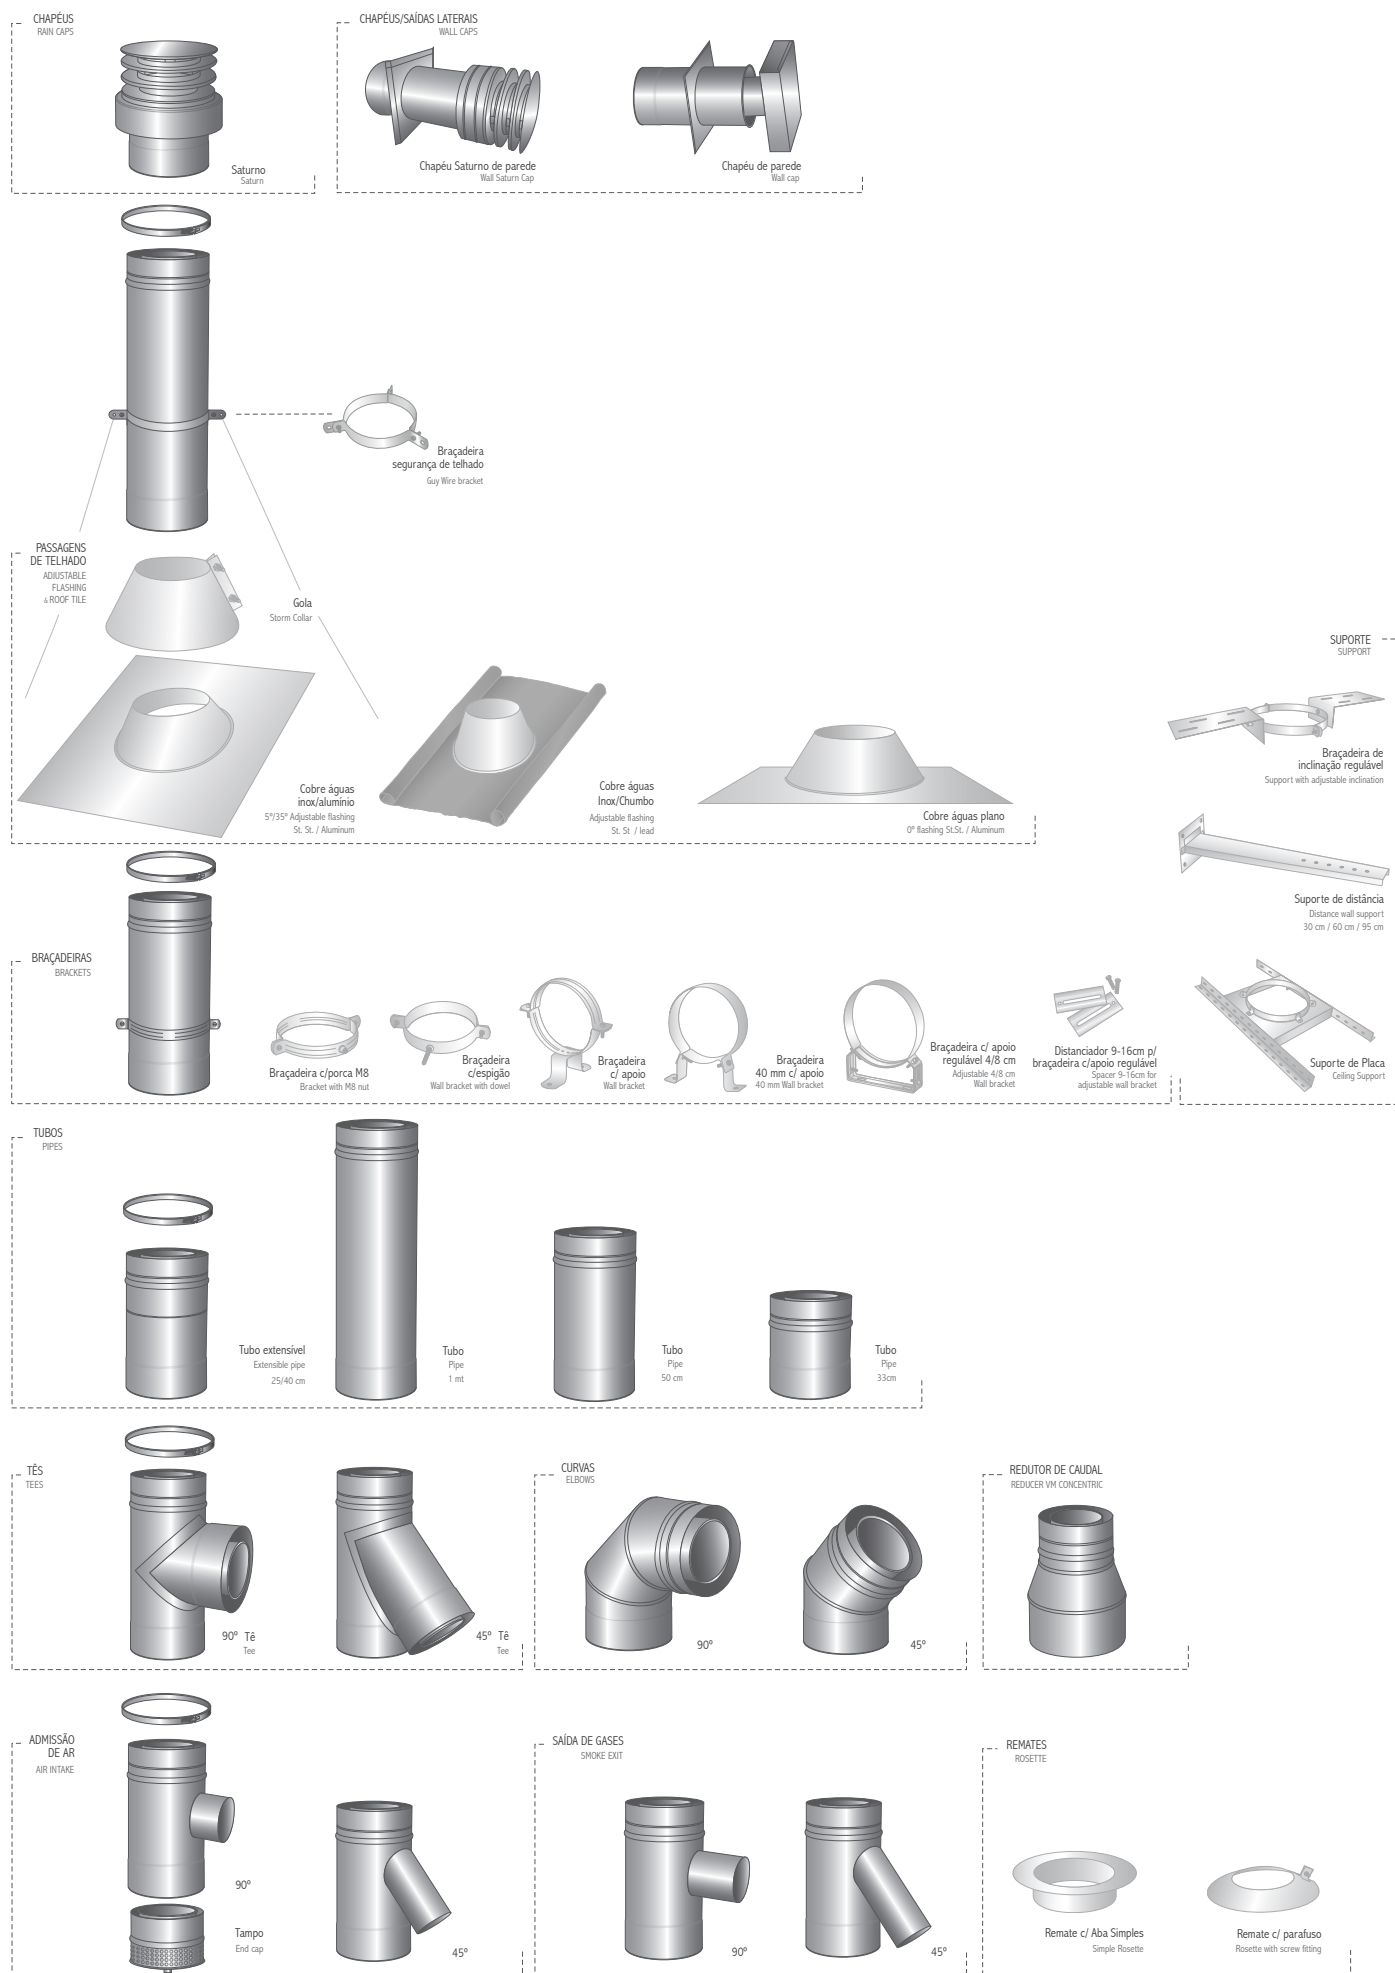


VM®Bifluxo

PAREDE DUPLA DOUBLE WALL
LISA INOX SEM ISOLAMENTO
STAINLESS STEEL WITHOUT INSULATION

PT Chaminé modular em parede dupla (pdli) concêntrica - sem isolamento, em aço inox AISI 304 CrNi 18/10 de 1ª qualidade, com espessura 0,5 mm em ambas as paredes, sem arestas cortantes, do tipo VICTOR MONTEIRO. Gama VM® Bifluxo.

EN Concentric double wall stainless steel modular chimney - without insulation, manufactured in st. St. Aisi 304, CrNi 18/10, 1st quality, with a thickness 0,5 mm on the inside and outside, no cutting edges, from VICTOR MONTEIRO. Range VM® Bifluxo.

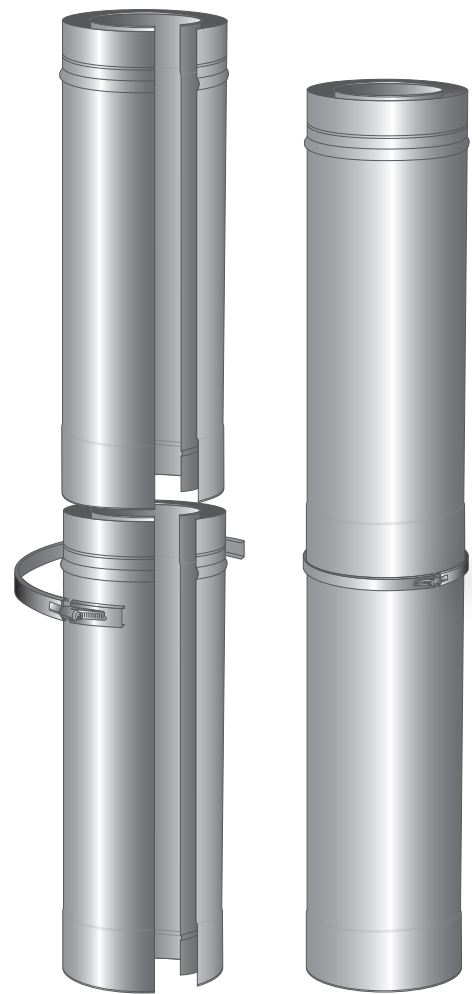


FICHA TÉCNICA: SÉRIE VM BIFLUXO


TECHNICAL DATA: SERIE VM BIFLUXO

APLICAÇÕES	Caldeiras a Gás; Condensação e Estanques; Pellets; etc.		
APPLICATIONS	Gas Boilers; Condensing and sealed units; Pellets,etc.		
CONEXÃO	Encaixe macho-fêmea, invertidos, de aperto por meio de braçadeira. Sentido de montagem obrigatório.		
CONNECTION	Plug connector, inverted, male-female coupler with locking band. Required assembly direction		
COMBUSTÍVEL	Lenha; Gás; Gasóleo; Carvão; Pellets		
COMBUSTIBLE	Wood; Gas; Diesel; Coal; Pellets		
ESPESSURA DO AÇO	0,5 mm	SISTEMA DE SOLDADURA	TIG em contínuo
WALL THICKNESS	0,5 mm	WELDING SEAM	TIG continuous
TEMPERATURA DE TRABALHO	T450° em contínuo	RESISTÊNCIA AO FOGO	Sim (1000°/2h)
WORKING TEMPERATURE	Up to T450° in continuous	SOOT FIRE RESISTANT	Yes (1000°/2h)
AUTO-PORTABILIDADE	Até 1,5 mts entre braçadeiras/Até 10 mts entre suportes de carga		
FREE STANDING EXTENSION	1,5 mt between wall brackets / 10 mt between wall support		
MATERIAL	Aço inox AISI 304 / Aço inox AISI 316 (por encomenda)		
MATERIAL	Stainless steel AISI 304 / Also available stainless steel AISI 316 (on request)		
RUGOSIDADE	0,001mm (rugosidade das paredes)		
AVERAGE ROUGHNESS	0,001mm (wall roughness)		
RESISTÊNCIA TÉRMICA	300° C = 0,263 m2K/W (Ø300 / 350)		
THERMAL RESISTANCE	300° C = 0,263 m2K/W (Ø300 / 350)		
NÚMERO CE	0866 – CPD- 2008/CE.0073		
CE MARK NUMBER	0866 – CPD- 2008/CE.0073		


PORMENOR DE ENCAIXE
ASSEMBLY DETAIL

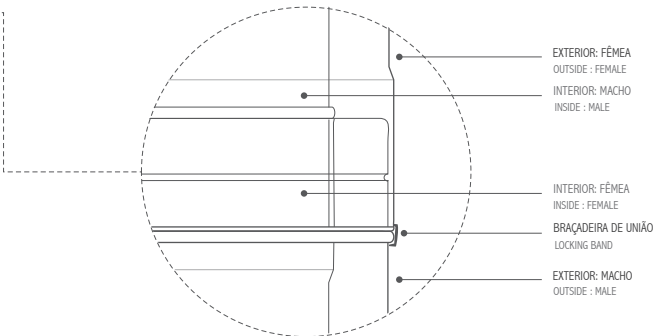

SENTIDO DE INSTALAÇÃO
ASSEMBLY DIRECTION

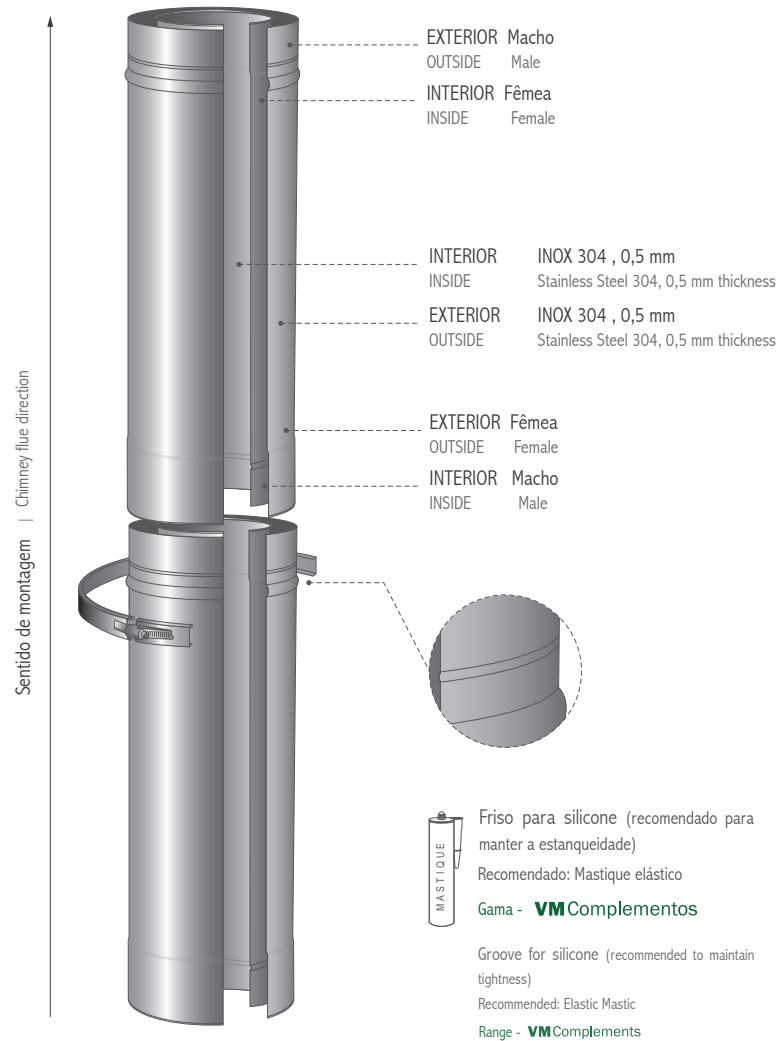

DETALHE
DETAIL

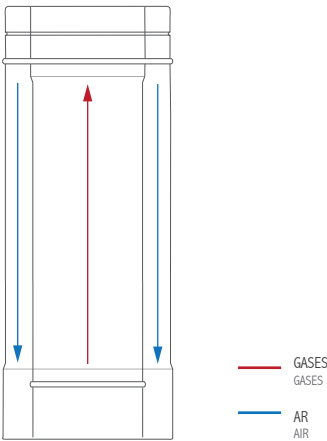

SABIA QUE
DID YOU KNOW

- Encaixe macho-fêmea em sentido invertido, interior com exterior, evita a saída de condensação e a entrada de água da chuva;
- Plug connector male-female in reverse direction, interior with exterior, prevents the exit of condensation and entry of rainwater;
- Tubos e acessórios concêntricos permitem a admissão de ar ao equipamento e simultaneamente a saída de gases (ver detalhe).
- Concentric pipes and accessories allow the air intake to the equipment and, simultaneously, the exit of gases (see detail).

ETIQUETA
LABEL

Código de barras
Bar code

Ref. 074001150200 EAN 5602371025832

VM Bifluxo

**TUBO MT VM BIFLUXO INOX 304
05 D. 150/200**

Descrição do produto
Product Description

Lote de fabrico
Batch code

1325200

CE 0073 EN1856-2-T450
N1-D-Vm-L20050-G
AISI 304 - 0,5 P.D.L.I.
Made in Portugal

SAÍDA GASES
AIR

EAN
EAN


Sentido de Montagem
Assembly direction

Certificação
Certification

CUIDADOS DE INSTALAÇÃO

INSTALLATION RULES


1.

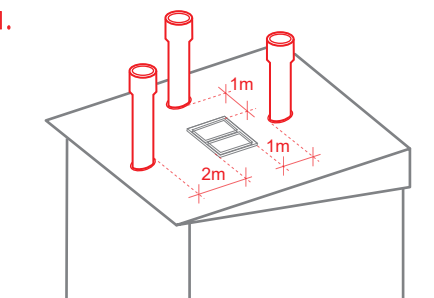

A distância, medida sobre a superfície da cobertura, desde a chaminé até ao ponto mais próximo da abertura de ventilação ou janela, deve ser superior aos valores indicados na figura.

The distance, measured on the surface of the cover, from the chimney to the nearest point of the ventilation opening or window must exceed the values indicated in the figure.


2.

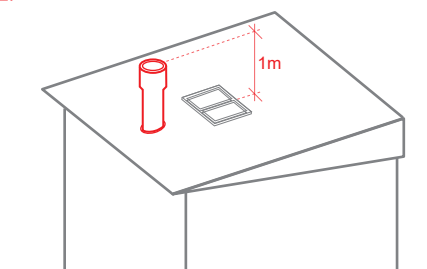

O terminal deve elevar-se pelo menos 1m acima do ponto mais elevado de qualquer abertura de ventilação ou janela existente no edifício.

The terminal must rise at least 1m above the highest point of any ventilation opening or window on existing building.


3.

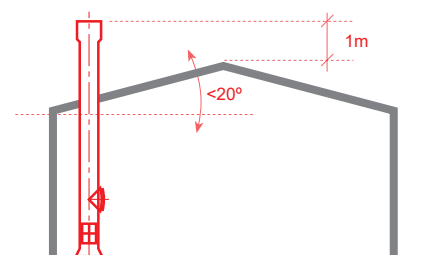

Quando a cobertura é plana ou com inclinação inferior a 20°, o terminal deve colocar-se pelo menos 1m acima do topo da mesma.

When the roof is flat or inclined less than 20°, the terminal must be placed at least 1m above of the roof.


4.

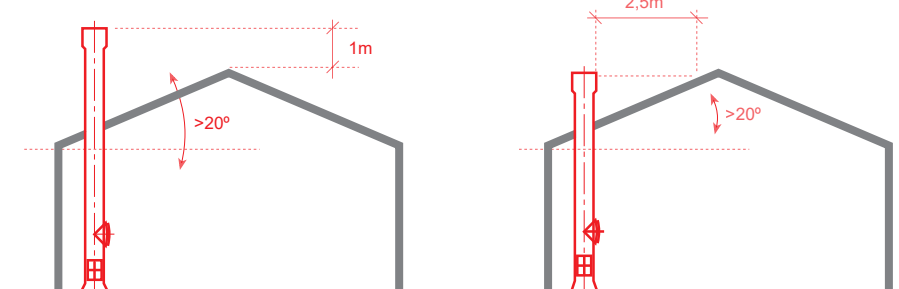

Quando a cobertura tem inclinação superior a 20°, o terminal deve colocar-se pelo menos 1m acima do topo da mesma ou a uma distância horizontal superior a 2,5m.

When the roof inclination exceed 20°, the terminal must be placed at least 1m above the top of the roof, or a horizontal distance bigger than 2,5 m.


5.

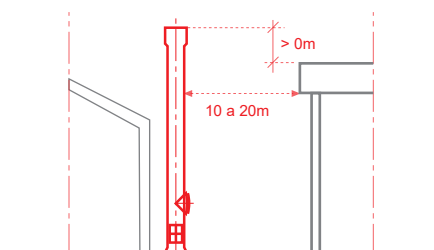

O terminal deve elevar-se acima de qualquer construção situada num raio entre 10 a 20m de distância à saída da chaminé.

The terminal must rise above any building located within a radius of 10 to 20m away from out of the chimney.


6.

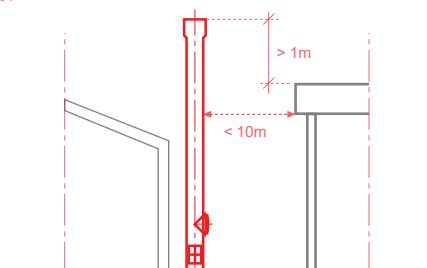

O terminal deve elevar-se pelo menos 1m acima de qualquer construção situada num raio inferior a 10m de distância à saída da chaminé.

The terminal must rise at least 1m above any building located within a radius of less than 10m away from the out of the chimney

7.

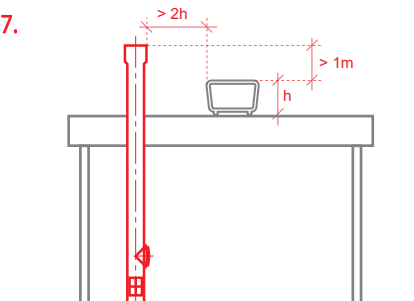

O terminal deve elevar-se o mínimo de 1m acima de qualquer obstáculo existente na cobertura do edifício e situar-se a uma distância superior a 2 vezes a altura do mesmo obstáculo.

The terminal must rise at least 1m above any obstacle standing on the roof of the building, and be at a distance 2 times bigger then the height of that obstacle.